Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СГКСТД

_____Т.А.Санникова
«_14__»__03_____20_25_г.

ИНСТРУКЦИЯ «О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна»

ЭП

C=RU, O=ГБПОУ СГКСТД, CN=Директор - Санникова Татьяна Александровна, E=poo_sgkstd_su@samara.edu.ru
00f6e3fae9e654cbc1
2026.01.27 14:29:45+04'00'

Самара, 2025

1.Общие положения

1.1 Настоящая инструкция «О мерах пожарной безопасности» в ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»**,** (далее – Инструкция, ГБПОУ СГКСТД, колледж) разработана в соответствии требований и согласно:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (с изменениями от 24.10.2022г., действующими с 01.03.2023г.), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2022г. № 1885.
- Частей третьей и четвертой статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
- Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года;
- Приказа Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», в редакции от 16.12.2024 и вступающего в силу с 01.09.2025;
- Федерального Закона РФ от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции Федерального Закона РФ № 653-ФЗ от 25.12.2023, действующего с 01.09.2024;
- Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального Закона № 665-ФЗ от 25.12.2023, действующего с 05.01.2024;

1.2. Настоящая инструкция устанавливает правила поведения педагогического персонала, учащихся, административного, технического, обслуживающего персонала, всех других работников ГБПОУ СГКСТД, в том числе работников принятых по договорам гражданско-правового характера, при возникновении пожара (возгорания), короткого замыкания в электросети, задымления и соблюдения правил пожарной безопасности, а также правила содержания здания, помещений, прилегающей территории ГБПОУ СГКСТД.

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками ГБПОУ СГКСТД, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику), принятых по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

1.4. Административные, педагогические, технические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, медицинские работники, временные, командированные, прибывшие на обучение (практику), принятые по договору ГПХ ГБПОУ СГКСТД, обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара (возгорания) немедленно сообщить в пожарную охраны и в первую

очередь принимать все зависящие от них меры по спасению, эвакуации обучающихся, а затем тушению пожара (возгорания).

1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ГБПОУ СГКСТД в пределах своей компетенции осуществляет директор ГБПОУ СГКСТД, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований правил противопожарного режима.

1.6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых помещениях ГБПОУ СГКСТД, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендующих организаций.

1.7. Обучение работников ГБПОУ СГКСТД осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие при проверке, тестировании неудовлетворительные знания, к работе в ГБПОУ СГКСТД не допускаются, отстраняются на время дополнительной подготовки.

1.8. Противопожарный инструктаж работников ГБПОУ СГКСТД осуществляется назначенным в соответствии приказа уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность, прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования, заместителем директора по БОП. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются приказов директора ГБПОУ СГКСТД с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.9. О факте проведения с работниками вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей в ГБПОУ СГКСТД делается запись в имеющемся журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Директор ГБПОУ СГКСТД обязан перед началом учебного года организовать проведение с обучающимися занятия по изучению правил пожарной безопасности, противопожарного режима в ГБПОУ СГКСТД и умению пользоваться первичными средствами пожаротушения и СИЗ органов дыхания и зрения человека.

1.10. Директор ГБПОУ СГКСТД и ответственные должностные лица, заместитель директора по БОП, заведующие хозяйством и комендант общежития проходят обучение (повышение квалификации) по пожарной безопасности один раз в три года в специализированной организации имеющей лицензию МЧС РФ.

1.11. Педагогические работники, административный, обслуживающий, медицинский, технический персонал ГБПОУ СГКСТД обучаются пожарной безопасности в системе проведения вводного, первичного и повторных инструктажей, в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в ГБПОУ СГКСТД, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.12. Здание, все учебные кабинеты, помещения ГБПОУ СГКСТД перед началом каждого учебного года должны быть проверены на соответствие правил, норм пожарной безопасности, исправности, работоспособности систем противопожарной защиты и приняты

комиссией Самарского управления Министерства образования Самарской области с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.13. В служебных, учебных классах, помещениях и технологических мастерских ГБПОУ СГКСТД следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, станочное оборудование, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

1.14. **Запрещается** увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание ГБПОУ СГКСТД, число столов, дверей, станочного оборудования в учебных кабинетах и технологических мастерских.

1.15. Педагогические работники ГБПОУ СГКСТД, в том числе лаборанты по окончанию занятий должны убирать все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости (далее ЛВЖ), горючие жидкости (далее ГЖ) и другие опасные материалы в специальные шкафы, помещения, оборудованные для их безопасного хранения.

1.16. Работники ГБПОУ СГКСТД, виновные в нарушении, невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Специфика пожарной опасности.

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения колледжа:

• **Класс химии и лаборантский кабинет** – применение химически активных веществ, в том числе щёлочноземельных металлов (типа калий, магний, натрий, литий, карбид кальция, горение которых происходит без доступа кислорода, необходимый для реакции горения кислород эти металлы добывают сами – расщепляя под действием высокой температуры влагу воздуха на водород и кислород), ЛВЖ, ГЖ при проведении практических (лабораторных) работ.

• **Классы информатики** – большое количество электронной вычислительной, компьютерной техники, используемой для ведения учебного процесса.

• **Библиотека и помещение книгохранилища** – большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади.

• **Учебный кабинет «Швейные технологии»** – наличие электронной техники, электронагревательное оборудование (утюги), используемой для ведения учебного процесса.

• **Учебный поварской блок** с электрическими печами большой мощности – тепловое кухонное электрическое оборудование для приготовления пищи.

3. Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара и их обязанности.

3.1. Ответственное должностное лицо за пожарную безопасность в колледже, эвакуацию обучающихся при возникновении пожара, возгорания, чрезвычайных ситуаций (ЧС) назначается локальным актом директора колледжа, заместитель директора по безопасности образовательного процесса, заведующие хозяйством, комендант общежития.

3.2. **Ответственный за пожарную безопасность обязан:**

3.2.1. следить за соблюдением правил пожарной безопасности, противопожарного режима в здании и на территории ГБПОУ СГКСТД;

3.2.2. обеспечивать выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц при проверках соответствия ГБПОУ СГКСТД требованиям противопожарного режима в РФ;

3.2.3. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, противопожарного режима здания и помещений ГБПОУ СГКСТД;

3.2.4. проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях ГБПОУ СГКСТД, противопожарную пропаганду среди преподавательского состава, обучающихся, обслуживающего персонала и работников, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

3.2.5. проводить учебно - тренировочные занятия по эвакуации обучающихся и работников из помещений, здания ГБПОУ СГКСТД не реже двух раз в год;

3.2.6. контролировать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

3.2.7. предоставлять директору ГБПОУ СГКСТД сведения о состоянии систем и средств противопожарной защиты и средств пожаротушения, их исправности, работоспособности, в том числе по срокам их замены и ремонта;

3.2.8. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

3.2.9. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны, Государственного пожарного надзора при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в здание и помещения ГБПОУ СГКСТД;

3.2.10. предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ГБПОУ СГКСТД**;**

3.2.11. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожаре и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

3.3. **Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает:**

3.3.1. проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работников колледжа;

3.3.2. соблюдение и усиление требований пожарной безопасности, противопожарного режима, в том числе при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием обучающихся в ГБПОУ СГКСТД;

3.3.3. наличие в помещении вахты ГБПОУ СГКСТД и других помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

3.3.4. исправное состояние знаков и указателей пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

3.3.5. исправное состояние систем и средств противопожарной защиты в ГБПОУ СГКСТД, в том числе пожарных огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода;

3.4. **Ответственные за эвакуацию обучающихся из учебных кабинетов и других помещений обеспечивают:**

3.4.1. своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из учебных аудиторий, классов в безопасное место;

3.4.2. порядок и организованность обучающихся в период проведения эвакуационных мероприятий;

3.4.3. контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием обучающихся;

вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

4. Допустимое (предельное) количество учащихся, которые могут одновременно находиться в колледже.

4.1. Предельно допустимое количество обучающихся, которые единовременно может находиться в помещениях ГБПОУ СГКСТД определяется проектно-планировочной документацией и не может превышать нормативно установленные пределы.

4.2. В соответствии проектной документации допустимая вместимость обучающихся с возможным увеличением в ГБПОУ СГКСТД составляет до 800 человек.

5. Обязанности директора ГБПОУ СГКСТД, заместителей директора, административно-технического, педагогического персонала, специалистов, всех работников и обучающихся колледжа по соблюдению правил пожарной безопасности.

5.1. Все перечисленные в пункте 5 работники колледжа и обучающиеся в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

5.1.1. получить инструктаж по пожарной безопасности, изучить и знать требования правил пожарной безопасности и противопожарного режима, изложенные в настоящей инструкции и пройти проверку знаний пожарной безопасности;

5.1.2. работники ГБПОУ СГКСТД показавшие при проверке неудовлетворительные знания требований правил пожарной безопасности, правил противопожарного режима, правил устройства и применения пожарных огнетушителей к работе не допускаются, отстраняются от работы для дополнительного изучения правил пожарной безопасности и последующей пересдачи.

5.1.3. изучить поэтажные планы эвакуации в ГБПОУ СГКСТД и расположение эвакуационных выходов для быстрой и безопасной эвакуации обучающихся и работников в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;

5.1.4. знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями пожарными порошковыми, размещёнными в ГБПОУ СГКСТД;

5.1.5. выполнять требования пожарной безопасности, правил противопожарного режима применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора, отходов.

5.1.6. при обнаружении нарушений в работе электрической техники, в том числе компьютерной техники, электроприборов их нестабильной работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, нехарактерном гуле в электроприборах, немедленно отключить электроприбор и уведомить об этом директора колледжа или ответственного за пожарную безопасность;

5.1.7. знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, это **«01», «101», «112»,** и в случае возникновения пожара (возгорания) немедленно сообщать о пожаре в пожарную охрану, и до прибытия подразделений пожарной охраны принимать все исчерпывающие меры по спасению учащихся и проведению их эвакуации;

5.1.8. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

5.1.9. своевременно проходить вводный, первичный, повторный, целевой инструктажи по пожарной безопасности;

5.1.10. выполнять предписания, постановления и иные законные требования государственных контролирующих органов по соблюдению требований пожарной безопасности и противопожарного режима в ГБПОУ СГКСТД.

5.1.11. выполнять законные требования лиц, ответственных за пожарную безопасность по устранению нарушений противопожарного режима в ГБПОУ СГКСТД.

6. Пожарная безопасность в буфете колледжа при использовании электрооборудования для разогревания пищи.

6.1. Работники буфета колледжа, работающие с электронагревательным оборудованием, приборами в буфете, допускаются к работе на оборудовании, к работе с электроприборами только после получения инструктажа по пожарной безопасности в соответствии настоящей инструкции, показавшие при проверке удовлетворительные знания и изучения инструкций завода-изготовителя по безопасной работе на электрическом оборудовании. 6.1.1. Работники буфета, показавшие при проверке неудовлетворительные знания требований правил пожарной безопасности, правил противопожарного режима, правил устройства и применения пожарных огнетушителей к работе не допускаются, отстраняются от работы для дополнительного изучения правил пожарной безопасности и пересдачи.

6.2. **При работе в буфете не допускается:**

6.2.1. хранить и складывать рядом и на электрооборудование для разогрева пищи посторонние предметы, упаковки от продуктов и пр.

6.2.2. использовать неисправное электрическое оборудование;

6.2.3. оставлять включенными электрические чайники, термопоты, микроволновые печи и т.п.;

6.3. По окончании рабочего дня, перед закрытием помещения буфета, ответственное лицо за пожарную безопасность буфета, буфетчик **обязан** проверить отключение всех электронагревательных приборов от электрической сети и выключить электрическое освещение.

7. Пожарная безопасность при использовании электроплит, гладильного и швейного оборудования в учебных поварских и швейных мастерских.

7.1. Перед работой на электронагревательном и швейном электрооборудовании (электроплиты, электромясорубки, миксеры, утюги, отпариватели, швейные машины и т.д.), преподаватель обязан проинструктировать обучающихся по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также ознакомить с правилами работы на оборудовании в соответствии требований инструкции завода-изготовителя.

7.2. Перед работой, перед учебным уроком, преподаватель обязан провести проверку электроплит, микроволновых печей, гладильного, швейного оборудования, а также иного оборудования, используемого в процессе обучения, внешним осмотром на предмет:

• отсутствия внешних повреждений;

• исправности кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;

• нахождения ручки указателя автоматического терморегулятора электрического утюга в среднем положении;

• срабатывания автоматического терморегулятора и отключения электрического утюга от сети при его нагреве до средней температуры.

7.3. При эксплуатации электрооборудования запрещается:

7.3.1. работать обучающимся с использованием электрического оборудования при отсутствии преподавателя в учебном кабинете;

7.3.2. работать на электрических плитах и гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;

7.3.3. проводить глажение электрическим утюгом с неисправным терморегулятором или вообще без него;

7.3.4. работать с электрическим утюгом без специально предусмотренной не горючей подставки;

7.3.5. покидая учебное место, оставлять включенными компьютеры и др. оргтехнику;

7.3.6. хранить и складывать рядом и на электроплите посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.

7.3.7. продолжать работу при обнаружении неисправности или перебоев в работе электрооборудования, появлении дыма или искрения в электрооборудовании.

7.3.8. покидая учебный класс, помещение, а также по окончанию учебного процесса, рабочего дня перед закрытием помещения оставлять электрооборудование, электрическое освещение во включённом состоянии.

8. Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных компьютеров в учебных кабинетах «Информатика»

8.1. Перед работой на компьютерной, электронно-вычислительной технике преподаватель обязан ознакомить всех обучающихся с правилами пожарной безопасности при её включении, выключении и эксплуатации.

8.2. **В кабинете «Информатика» запрещается:**

8.2.1. складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры, копиры, и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и прочие горючие предметы, и материалы);

8.2.2. эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами;

8.2.3. размещать оргтехнику в закрытых местах, шкафах, тумбах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;

8.2.4. проводить самостоятельную разборку оргтехники, снятие панелей, крышек;

8.2.5. эксплуатировать электрические провода и кабели питания с видимыми нарушениями изоляции;

8.2.6. пользоваться электрическими вилками, розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, электрическими удлинителями с повреждениями корпуса;

8.2.7. при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение) продолжать работать на компьютерном оборудование.

9. Пожарная безопасность в лаборантском и учебном кабинете «Химия».

9.1. Преподаватель химии должен знать показатели пожарной опасности применяемых в учебном процессе химических веществ и материалов, способы их тушения и соблюдать меры пожарной безопасности при работе с ними.

9.2. Перед началом практических (лабораторных) работ с применением пожароопасных веществ, использованием газовых горелок, преподаватель обязан проинструктировать учащихся о мерах пожарной безопасности при проведении работ.

9.3. Необходимо ознакомить обучающихся с опасными моментами, с которыми можно встретиться в процессе работы, и с соответствующими мерами предосторожности.

В кабинете химии запрещается:

- зажигать горелки, включать и выключать потребители тока в помещении при уборке случайно пролитых огнеопасных жидкостей;

- зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки;

- оставлять без присмотра зажженные газовые горелки и другие электронагревательные приборы;

- оставлять в кабинете (в вытяжных шкафах) легковоспламеняющиеся и горючие жидкости после окончания урока;

- при проведении опытов нагревать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости на открытом огне, а также на электрических плитах.

9.4. Все лабораторные работы в учебном кабинете химии, связанные с возможностью выделения пожаро-взрывоопасных паров и газов должны производиться только в вытяжных шкафах и с обязательно включенной вентиляцией за 5 минут до начала проведения работ и выключенной вентиляцией через 15 минут по окончании работ.

9.5. **Запрещается** проводить работы в вытяжном шкафу с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией, а также, если в вытяжном шкафу находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, данной работе.

9.6. Из вытяжных шкафов, в которых проводятся работы, сопровождающиеся выделением горючих паров и газов, должно быть предусмотрено верхнее и нижнее удаление воздуха (с включением соответствующего режима удаления воздуха в зависимости от плотности паров применяемых веществ), а также бортики, предотвращающие стекание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее ЛВЖ и ГЖ) на пол.

9.7. Отработанные ЛВЖ и ГЖ преподаватель обязан по окончании урока, лабораторной работы собрать в специальную закрытую тару и удалить из лаборатории для дальнейшей утилизации.

9.8. **Запрещается** сливать ЛВЖ, ГЖ в раковины, унитазы системы канализации школы.

9.9. Хранение химических реактивов в лаборантской учебного кабинета «Химия»:

9.9.1. Химические реактивы, взаимодействие которых друг с другом, с водой или воздухом может привести к возникновению пожара или взрыва, должны храниться раздельно, в соответствующей упаковке и в несгораемых шкафах. Условия безопасного использования указанных реактивов должны быть отражены в инструкциях, разработанных для помещения лаборантской, где хранятся и используются химические вещества и материалы.

9.9.2. На банках, бутылях и другой упаковке с химическими реактивами и веществами должны быть четкие надписи с указанием их наиболее характерных видов опасности: «Пожаровзрывоопасные», «Пожароопасные», «Химически активные».

9.9.3. Пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы, при взаимодействии которых друг с другом, водой, кислородом и воздухом возможно возникновение пожара или взрыва, должны храниться в соответствии с планом безопасного размещения химических веществ и с указанием их наиболее характерных видов опасности («Пожаровзрывоопасные», «Пожароопасные», «Ядовитые», «Химически активные»).

9.9.4. Реактивы и окислители должны храниться раздельно в стеклянных банках с притертой пробкой или пластмассовой завинчивающейся крышкой. Эти реактивы устанавливаются на отдельной (верхней) полке специального шкафа.

9.9.5. Красный фосфор должен храниться в стеклянной или металлической банке с плотно закрывающейся пробкой или крышкой.

9.9.6. Перекись водорода (30%-пергидроль) следует хранить в темной стеклянной посуде с корковой пробкой, которая устанавливается в металлический контейнер. Красный фосфор и перекись водорода можно размещать в шкафу с реактивами совместно с нейтральными солями (углекислыми, сернокислыми) вдали от полок с окислителями, металлическими порошками и щелочными металлами.

9.9.7. Химические вещества и материалы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовывать взрывоопасные смеси, должны храниться в условиях, полностью исключающих возможность такого контакта.

9.9.8. Сильнодействующие окислители должны храниться изолированно от других химических веществ и материалов, стеллажи для их размещения должны быть выполнены из негорючего материала.

9.9.9. При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, древесно-стружечными, древесноволокнистыми плитами (ДСП, ДВП), бумагой, текстилем и прочими веществами органического происхождения.

9.9.10. Первичные средства пожаротушения в лаборантской должны размещаться с учетом эффективности применения огнетушащих веществ для тушения пожаров химических реактивов соответствующего типа. В лаборантской должен быть размещён пожарный порошковый огнетушитель типа ОП-8 и пожарное полотно типа ПП-600.

10. **Пожарная безопасность в библиотеке колледжа и порядок эвакуации при пожаре**

10.9. Стеллажи для хранения книг в библиотеке должны быть изготовлены из негорючих материалов и прикреплены к полу.

10.10. Книги разрешается хранить только на стеллажах и в шкафах. **Запрещается** размещать стопки книг и журналов между стеллажами на полу и на путях эвакуации.

10.11. При проведении книжных выставок, ярмарок в библиотеке размещение демонстрационных стендов (экспонатов, витрин) не должно располагаться на путях эвакуации.

10.12. Количество присутствующих на мероприятии не должно превышать проектной вместимости помещения библиотеки, в соответствии количества размещённых учебных столов, парт.

При возникновении пожара педагог-библиотекарь:

10.12.2. контролирует эвакуацию учащихся, находящихся в этот момент в библиотеке;

10.12.3. при поступлении сигнала о пожаре нельзя оставлять учащихся, находящихся в библиотеке, без присмотра с момента обнаружения пожара и до эвакуации в безопасную зону. Нельзя разрешать им самостоятельно покидать помещение.

10.12.4. перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из библиотеки безопасен, коридор не заполнен дымом.

10.12.5. учащимся необходимо выходить из библиотеки по одному. Покидая помещение, педагог-библиотекарь проверяет, все ли учащиеся покинули помещение, осматривает пространство между стеллажами, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Сопровождает учащихся до места сбора, определенного приказом по школе до рядом стоящей школе № 1.

10.12.6. по окончании эвакуации учитель проверяет по списку эвакуированных учащихся и докладывает директору школы (заместителю директора школы) фамилии учащихся согласно списка.

11. **Пожарная безопасность в колледже при проведении праздничных и торжественных мероприятий с массовым пребыванием людей более 50 человек.**

11.1. Ответственный за пожарную безопасность при проведении массовых мероприятий (общих собраний в актовом зале, праздничных шоу, дискотек и т.д.) обязан обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение мероприятий по усилению пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием учащихся и гостей.

11.1. Ответственный за пожарную безопасность при проведении массовых мероприятий отвечает за:

11.1.1. проведение целевого инструктажа под роспись в Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности с административно-педагогическим, техническим персоналом, классными руководителями колледжа, приглашенными артистами перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди учащихся и гостей.

11.1.2. подготовку помещения актового зала в соответствии с установленными нормами, правилами пожарной безопасности и настоящей инструкцией.

11.1.3. установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки, размещение электрических гирлянд, на ёлке и в других помещениях в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ).

11.2. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием обучающихся и людей в колледже обязан:

11.2.1. Непосредственно присутствовать при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в колледже;

11.2.2. перед проведением мероприятий проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, огнетушителей пожарных порошковых, находящихся в помещении актового зала и других помещениях, комплектность, исправность шкафов внутреннего противопожарного водопровода, работу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

11.2.3. проверить наличие и исправность телефонной связи с пожарной охраной, наличие таблички с номером вызова пожарной охраны;

11.2.4. проверить эвакуационные пути и выходы из помещений, в том числе из актового зала;

11.2.5. при применении электрической иллюминация, электрических гирлянд, проверить наличие сертификата пожарной безопасности, проверить исправность, целостность проводов и ламп.

11.2.6. при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов), отсутствии сертификата пожарной безопасности, они должны быть немедленно обесточены и дальнейшая эксплуатация **запрещена.**

11.3. Требования к подготовке помещения актового зала к проведению мероприятий с массовым пребыванием учащихся и гостей.

11.3.1. Помещения актового зала для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, двери которых должны закрываться на легко открываемые замки без ключей, а при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей двери должны находиться в открытом состоянии.

11.3.2. Во время проведения массовых мероприятий внутри актового зала, на сцене, у всех дверей актового зала, и у эвакуационных выходов колледжа должны быть установлены и находиться проинструктированные дежурные работники с телефонами, знающие номера телефонов для вызова пожарной охраны.

11.3.3. В помещении актового зала, в том числе на сцене, должны находиться в исправном состоянии: первичные средства пожаротушения – огнетушители пожарные порошковые в количестве не менее 2-х, плюс один - на сцене, пожарное покрывало из негорючего материала типа ПП-600.

11.3.4. При проведении новогодних праздников, ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки установленной ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолка, приборов систем отопления, кондиционирования и других конструкций помещения.

11.3.5. Для массовой выдачи обучающимся подарков в помещении должны быть определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных и эвакуационных выходов.

11.4. При проведении праздничных и торжественных мероприятий с массовым пребыванием людей более 50 человек, запрещается:

11.4.1. На новогодних праздниках, украшать ёлку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения.

11.4.2. Участие в празднике новогодней елки, детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами.

11.4.3. Применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни, в том числе зажигалки при проведении праздников, шоу, дискотек.

11.4.4. Использовать для украшения актового зала, учебных кабинетов, других помещений электрической иллюминаций, гирляндами электрическими световыми, в том числе работающими на батарейках, не соответствующими требованиям пожарной безопасности в

соответствии ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97, ГОСТ Р 53318-2009, НПБ 234-97, ПУЭ 7-е издание, ПТЭЭП пункт 1.1.5, ППР в РФ п.21 и не имеющими сертификата соответствия пожарной безопасности.

11.4.5. Подключать сценическое электрооборудование через нестандартные (самодельные) электрические удлинители или удлинители имеющими провода с заниженным сечением токоведущих жил (требования п. 35 «д» ППР в РФ).

11.4.6. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

11.4.7. Устанавливать между рядами кресел, на эвакуационных проходах актового зала дополнительные, не проектные конструкции, в том числе различные конструкции для перехода из зала на сцену.

11.4.8. Полностью гасить свет в помещении актового зала во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.4.9. Допускать заполнение помещения актового зала обучающимися и др. людьми сверх установленной нормы, установленной проектной документацией и более количества имеющихся кресел.

11.4.10. При проведении мероприятий находиться большому количеству людей в дверных проемах эвакуационных выходов актового зала.

11.4.11. Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать пожар, возгорание.

11.4.12. проводить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей, или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

11.5. Обязанности и действия педагогического персонала, работников колледжа при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием учащихся, гостей и родителей:

11.5.1. В случае возникновения пожара действия персонала колледжа, в первую очередь должны быть направлены на немедленное сообщение о пожаре в пожарную охрану и на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение и действовать согласно Алгоритма действий при пожаре, утверждённого приказом директора.

11.6.2. При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть пожарное покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

11.6. Действия педагогов, классных руководителей, ответственных за эвакуацию учащихся при возникновении пожара:

11.6.1. При возникновении пожара или загорания при проведении праздников и пр. торжеств - первыми из помещения необходимо эвакуировать учащихся. В зимний период времени оказывать помощь при их одевании.

11.6.2. Педагогам, классным руководителям исключить условия, способствующие возникновению паники среди детей. Для этого нельзя ни на минуту оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до окончания эвакуационных мероприятий;

11.6.3. Педагогам, классным руководителям быстро организовать учащихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее короткий, безопасный путь согласно поэтажных планов эвакуации, вывести учащихся из помещения в безопасное место.

11.6.4. При задымлении коридоров колледжа, помещений необходимо проводить эвакуацию учащихся пригнувшись к полу и в таком положении передвигаться к эвакуационному выходу из здания.

11.6.5. При выходе из помещения закрывайте за собой двери и окна для предотвращения распространения дыма и огня.

11.6.6. Если на мероприятии присутствуют родители (законные представители), необходимо привлечь их для помощи в эвакуации учащихся. Держите ситуацию под контролем. Помните - безопасность учащихся в Ваших руках.

11.6.7. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, необходимо свериться по ранее заготовленному списку все ли на месте и доложить директору колледжа (заместителю директора) о завершённой эвакуации и о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности. При необходимости вызвать скорую помощь.

12. Порядок содержания прилегающей территории колледжа.

12.1. Территория колледжа должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

12.2. Проезды и подъезды к зданию колледжа для пожарных автомобилей должны быть всегда свободными не загромождёнными какими-либо транспортными средствами или оборудованием, материалами.

12.3. Направление движения к пожарным гидрантам, расположенным на улице, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения, должно быть обозначено указательными знаками с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

12.4. Противопожарные разрывы между зданием колледжа не разрешается использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автомототранспорта, в том числе служебного и личного.

12.5. О закрытии участков дороги или проезда на территории колледжа для их ремонта (или по другим причинам), препятствующем проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомлять городскую пожарную охрану.

12.6. На период производства ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки с использованием дорожных знаков, применяемых в этих случаях.

12.7. На территории колледжа запрещается, в том числе в пожароопасный период:

12.7.1. Разводить костры, выжигать сухую траву, тополиный пух. Сжигать листья и мусор.

12.7.2. Использовать открытый огонь, бенгальские огни, газовые горелки, зажигалки, пиротехнические изделия.

12.7.3. Хранить, в том числе временно, на территории, рядом со зданием школы ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ, ГЖ), баллоны со сжатыми и сжиженными газами, в том числе и порожние (пустые), пустую тару от ЛВЖ, ГЖ.

12.7.4. Проводить пожароопасные работы с использованием газо-, электросварочного оборудования, искрообразующего электроинструмента без соответственно оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.

13. Порядок содержание здания, помещений и эвакуационных путей в колледже.

13.1. Содержание здания, помещений, эвакуационных путей в колледже:

13.1.1. Руководитель образовательной организации, директор колледжа обеспечивает эксплуатацию здания школы в соответствии с требованиями Федерального закона 123ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и проектной документации, в редакции Федерального закона РФ от 30.12.2009 N 384-ФЗ в редакция от 25.12.2023 действует с 01.09.2024г., пункта 2.1 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, в редакции Постановления Правительства РФ № 1885 от 24.10.2022.

13.1.2. Директор колледжа (заместитель директора по БОП) и ответственные за пожарную безопасность своими полномочиями в колледже обеспечивают:

13.1.3. Поддержание здания колледжа в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и правил противопожарного режима.

13.1.4. Своевременное проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций в здании колледжа в чердачном помещении, в актовом зале, сценической коробки, одежды сцены, занавесей.

13.1.5. Устранение возникших повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится **не реже 1 раза в год.**

13.1.6. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует **не реже 1 раза в 5 лет** проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

13.1.7. При отключении подающего участка водопроводной сети в колледже, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

13.1.8. Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов **(не реже 1 раза в год).**

13.1.9. Исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом **(не реже 2 раз в год),** установленных на обводных линиях водомерных устройств с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния.

13.1.10. Исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (ССПЗ) колледжа автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах и организует **не реже 1 раза в квартал** проведение проверки работоспособности

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки и с занесением результатов в специальный Журнал.

13.1.11. При эксплуатации, монтаже, ремонте и техническом обслуживании ССПЗ колледжа соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

13.1.12. Хранение в колледже проектно-сметной и исполнительной документации на конструктивные элементы здания колледжа, установки, системы и средства противопожарной защиты.

13.1.13. Перед началом учебного года обязательную проверку системы внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта, в том числе перекатку пожарных рукавов, находящихся в пожарных шкафах.

13.1.14. Оснащение помещений колледжа пожарными порошковыми огнетушителями типа по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

13.1.15. Очистку помещений колледжа и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

13.1.16. Перед началом отопительного сезона проверки и ремонт отопительных приборов и систем.

13.1.17. Наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в учебных кабинетах, помещениях учебного инвентаря, мебели и оборудования.

13.1.18. Наличие электрических фонарей из расчета, не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

13.1.19. Проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, правил противопожарного режима, в том числе по умению пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями пожарными, полотнами пожарными типа ПП-600) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

13.1.20. проведение **не реже 1 раза в полугодие** практических тренировок по эвакуации обучающихся и всех работников колледжа, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании.

13.1.21. содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

13.1.22. Проведение периодической подзарядки электрических фонарей в соответствии с инструкцией завода производителя, не менее 1 раза в месяц, для поддержания их в постоянном рабочем состоянии.

13.2. Содержание эвакуационных путей в здании колледжа:

13.2.1. Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, оборудования, инвентаря и мебели.

13.2.2. На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, в том числе на противопожарных дверях должно быть наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.

13.2.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

13.3. В учебных кабинетах, административных, служебных кабинетах, складских помещениях колледжа, на чердаке, в подвальном, техническом помещении, тепловом узле, в вентиляционных помещениях, коридорах, помещениях санузлов запрещается:

13.3.1. хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы;

13.3.2. использовать чердаки, подвальные, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;

13.3.3. проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

13.3.4. при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

13.3.5. изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

13.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:

13.4.1. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из здания, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

13.4.2. размещать на путях эвакуации из учебных классов парты, стулья;

13.4.3. устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

13.4.4. устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

13.4.5. фиксировать какими-либо предметами, мебелью, материалами самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров, в том числе противопожарные двери, в открытом положении.

13.5. При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях колледжа запрещается:

13.5.1. складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;

13.5.2. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

13.5.3. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями корпусов;

13.5.4. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

13.5.5. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

13.5.6. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, а также приносить электрические приборы из дома;

13.5.7. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

13.5.8. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

13.5.9. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

13.5.10. электрическое эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

13.5.11. знаки пожарной безопасности **«ВЫХОД»** с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и находиться исправными.

14. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений колледжа

14.1. Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения колледжа проверяются внешним визуальным осмотром дежурным вахтёром и сотрудником охранной организации.

14.2. В случае обнаружения неисправностей необходимо немедленно сообщать о них директору колледжа (заместителю директора по БОП), ответственному лицу за пожарную безопасность.

14.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой пожар (возгорание), порыв водоснабжения, отопления, запрещено.

14.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

15. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ в колледже.

15.1. В здании колледжа, во всех служебных, административных помещениях, учебных классах, спортивных залах, актовом зале, лестничных клетках (под ними), коридорах, подвальном и техническом, вентиляционных помещениях, тепловом узле, и на территории колледжа категорически запрещается курение, в том числе и электронных сигарет, вейпов, а также использование открытого огня, зажигалок, газовых горелок, пиротехнических изделий, бенгальских огней.

15.2. На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора колледжа, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ в письменной форме, предусмотренной нормативными актами.

15.3. При проведении огневых работ необходимо:

15.3.1. Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

15.3.2. Обеспечить место проведения огневых работ пожарным огнетушителем, пожарным полотном типа ПП-600 и другими первичными средствами пожаротушения;

15.3.3. Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

15.3.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами и проливаются водой.

15.3.5. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ, но не менее 5 метров.

15.3.6. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, пожарными покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости пролиты водой.

15.3.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр.

15.3.8. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги газовых горелок отсоединять и

освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

15.3.9. По окончании работ всю электрогазосварочную аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

15.3.10. Запрещается категорически проводить огневые, пожароопасные работы в помещениях, где находятся учащиеся и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

16. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к колледжу территории

16.1. Директор колледжа, заместитель директора по БОП, ответственный за пожарную безопасность, заведующие хозяйством, комендант общежития, в пределах своих полномочий обеспечивают исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию школы, наружным пожарным лестницам.

16.2. **Запрещается** использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки на территории колледжа, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники, в том числе непосредственно у здания колледжа.

16.3. **Запрещается** использовать в качестве стоянки любого автотранспорта противопожарные разрывы у здания колледжа.

17. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, периодичность уборки горючих отходов и пыли:

17.1. Учебные классы, помещения буфета, учебные мастерские, складские помещения (кладовые) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли, пластиковых бутылей и т.п.

17.2. Мусорные корзины в учебных кабинетах, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

17.3. Собранный из помещений весь горючий мусор должен убираться в специальные металлические контейнеры, расположенные на территории колледжа. Не допускается его хранение в помещениях колледжа.

17.4. Хранение горючих материалов в учебных мастерских (тканей) допускается в складских, специально подготовленных для этих целей, помещениях.

17.5. В учебном кабинете химии не допускается хранение пожароопасных реактивов. В классе могут временно храниться реактивы в количестве, не превышающем необходимое для проведения практических работ или опытов на уроке, по окончании проведения опытов все реактивы должны быть убраны в специальный шкаф.

17.6. Постоянное хранение пожароопасных реактивов в кабинете химии не допускается.

18. Обязанности и действия директора, административного, педагогического, технического персонала, работников колледжа при пожаре, в том числе при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и последующей эвакуации.

18.1. При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) ЛЮБОЙ РАБОТНИК КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН**:**

18.1.1. немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (со стационарного телефона), «101» (с мобильного телефона) и (или) по телефону «112» (в Единую Дежурно-Диспетчерская Служба – ЕДДС).

18.1.2. При сообщении в пожарную охрану указать:

- Наименование объекта, адрес: «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» – г. Самара, улица Галактионовская, дом 37 (корпус 1), улица Партизанская, дом 60 (корпус 2), улица Дзержинского, ом 31 (корпус 3), улица Мяги, дом 22А (общежитие).
- Место возникновения пожара, кабинет, помещение и что горит;
- Количество находящихся обучающихся и работников в колледже (при возможности).
- Свою фамилию, имя
- Не отключайте телефон первым, возможно, у диспетчера пожарной охраны возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.
- Сообщить директору колледжа (заместителю директора по БОП, ОВ, заведующему хозяйством, коменданту общежития), оповестить о пожаре всех находящихся в колледже обучающихся и работников при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- Вахтёру, ответственному дежурному или сотруднику охранной организации произвести разблокирование въездных ворот, калитки, входных дверей, эвакуационных дверей, турникетов, привести их в состоянии «антипаника» для беспрепятственному доступу работников пожарной охраны и въезду специальных автомобилей пожарной охраны.

18.2. После сообщения в пожарную охрану о пожаре работник колледжа должен принять все исчерпывающие меры по эвакуации обучающихся и персонала наружу из здания колледжа. В тёмное время суток применять электрические фонари.

18.3. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки и в соответствии поэтажных планов эвакуации.

18.4. Эвакуацию обучающихся из учебных классов 2-го, 3-го, 4-го этажей проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж непосредственно и далее по коридору к ближайшему запасному выходу, ведущему непосредственно наружу здания колледжа.

В здании колледжа имеется центральный ВХОД-ВЫХОД, а также эвакуационных выходов, расположенные на первом этаже, предназначенные для быстрой эвакуации обучающихся и работников из здания колледжа в случае пожара. При невозможности использования для эвакуации центрального выхода учащиеся, находящиеся на первом этаже, эвакуируются через эвакуационный «Выход».

18.5. Правила проведения эвакуации обучающихся из учебных кабинетов, помещений при пожаре.

18.5.1. При поступлении сигнала о пожаре необходимо исключить условия, способствующие возникновению паники среди обучающихся. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до окончания эвакуации.

18.5.2. Необходимо держать ситуацию под контролем. Педагоги, работники колледжа помните, безопасность, жизнь и здоровье обучающихся в Ваших руках.

18.5.3. С момента поступлении сигнала о пожаре, объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель, классный руководитель руководит группой и обеспечивает ее безопасную эвакуацию.

18.5.4. Перед эвакуацией обучающихся, прежде всего преподавателю необходимо убедиться, что выход из кабинета безопасен, коридор не заполнен дымом.

18.5.5. Обучающимся необходимо выходить из кабинета по одному. Преподаватель, покидая кабинет, проверяет, все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой список обучающихся для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

18.5.6. Обучающихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с поэтажным планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из помещений и наружу здания колледжа.

18.5.7. При эвакуации педагоги, работники колледжа и обучающиеся должны ориентироваться по **стрелочным указателям,** размещённым на стенах в коридорах, указывающим направление движения к эвакуационной лестничной клетке, и по включённым электрическим знакам эвакуации **«ВЫХОД»,** расположенным над дверями, ведущими в лестничные клетки, при этом необходимо наблюдать за состоянием учащихся, при необходимости помогать, не разрешать учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

18.5.8. По лестнице все обучающиеся, педагоги и работники колледжа должны спускаться по одному с правой стороны, оставляя место для подъема работникам пожарной охраны с пожарным инвентарём и пожарными рукавами.

18.5.9. Если у кого-то из обучающихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота необходимо его немедленно показать медицинской сестре колледжа, вызвать скорую помощь (при необходимости).

18.5.10. После того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или списку, все ли дети на месте. Доложите директору (заместителю директора по БОП, ОВ) о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

18.5.11. В случае отсутствия кого – либо из обучающихся, немедленно сообщите директору (заместителю директора по БОП, ОВ) или руководителю тушения пожара, в каком кабинете возможно остались дети, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара, где расположены окна учебного кабинета.

19.1. Обязанности медицинской сестры колледжа при возникновении пожара:

19.1.1. На случай возникновения пожара у медицинской сестры колледжа должна быть готова медицинская аптечка для оказания первой помощи, в том числе медицинской.

19.1.2. При возникновении пожара и других ЧС медицинская сестра следит за состоянием учащихся и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.

19.1.3. После эвакуации учащихся вместе с преподавателями медицинская сестра колледжа должна находиться в месте сбора учащихся и следить за их самочувствием.

20.1. Обязанности директора колледжа при возникновении пожара (возгорания).

При возникновении пожара (возгорания) директор колледжа обязан:

20.1.1. немедленно распорядиться о прекращении любой деятельности в колледже, кроме мероприятий, связанных со спасением обучающихся и тушением пожара;

20.1.2. до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее руководство и координацию действий педагогического персонала, работников колледжа по эвакуации обучающихся и тушению пожара;

20.1.3. контролировать, все ли обучающиеся, преподавательский состав и работники колледжа выведены за пределы пожара, задымления, опасной зоны;

20.1.4. в случае эвакуированных не всех обучающихся, преподавательского состава и работников и оставшихся в задымлённых помещениях, если позволяет ещё обстановка, немедленно организовать дополнительное спасение оставшихся людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

20.1.5. обеспечить соблюдение техники безопасности педагогическим персоналом, работниками, принимающими участие в эвакуационных мероприятиях и спасательных работах;

20.1.6. организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию колледжа, где произошел пожар, кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения учащихся, преподавательского состава и работников колледжа, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих кабинетов и помещений;

20.1.7. после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях в здании колледжа, сообщить другие сведения, необходимые для спасения не сумевших эвакуироваться обучающихся, работников и успешной ликвидации возникшего пожара.

21. Отключение электроэнергии в здании колледжа при возникновении пожара

21.1. Общее отключение электрической энергии в помещениях здания колледжа осуществляет заведующий хозяйством (комендант), либо, по его поручению слесарь-электрик или ответственный за пожарную безопасность.

21.2. Полностью отключать электроэнергию в здании колледжа при возникновении пожара необходимо по указанию директора колледжа, ответственного за пожарную безопасность или прибывшего первого руководителя тушения пожара (РТП-1).

21.3. Общее, полное отключение электрической энергии в здании колледжа при возникновении пожара производится в электрощитовых вводно-распределительных устройств (ВРУ), расположенных в здании колледжа.

21.4. Проверку включения АПС, СОУЭ ССПЗ проводится лицом ответственным за пожарную безопасность и главным инженером с участием подрядных организаций.

22. Пожарные порошковые огнетушители типа ОП-8. Назначение ОП-8, техническая характеристика, устройство, принцип работы. Правила применения, правила размещения огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

В колледже применяются огнетушители порошковые типа ОП-8 закачные.

Огнетушитель порошковый ОП-8 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких, газообразных веществ, материалов пожаров **классов А, В, С и Е** - электроустановок под напряжением электрического тока до 1000 В., при пожаре в начальной стадии горения ориентировочно площадью 1 х 1м^2.

Классы пожаров:

А - (твердые горючие материалы: дерево, древесные материалы, бумага, ткань, пластмасса);

В - (горение ГЖ, ЛВЖ: бензин, дизельное топливо, нефтяное топливо, эфир, спирт);

С - (горючие газы: метан, этан, пентан, гексан и т.п.),

Е - (электричество: горение электроустановок).

ОП-8 <u>не предназначен</u> для тушения возгорания щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа кислорода воздуха (натрий, калий, рубидий, цезий) и др.

Так, например: - натрий при реакции с водой выделяет большое количество тепла и взрывоопасный газ водород. У калия, рубидия, цезия реакция происходит со взрывом.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПОРОШКОВОГО типа ОП-8

Принцип действия закачного порошкового огнетушителя ОП-8 основан - на использовании давления в корпусе, создаваемого воздухом, который действует на огнетушащее вещество (порошок), сверху и порошок через сифонную трубку внутри корпуса снизу поступает через шланг с распылителем и выходит на очаг горения.

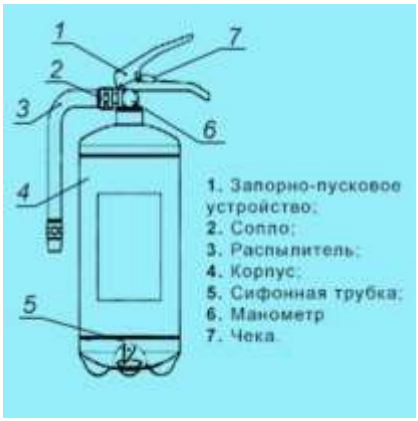

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8 СОСТОИТ ИЗ:

- стального корпуса;
- головки, ввёрнутой на резьбе в верхнюю часть корпуса, с запорно-пусковым устройством (ЗПУ), с блокирующим устройством, которое позволяет открывать, прерывать и вновь возобновлять подачу огнетушащего порошка;
- сифонной трубки внутри корпуса для выхода порошка под давлением;
- шланга с насадкой-распылителем, с помощью которого огнетушащее вещество направляется на очаг горения;
- ручки для переноски и рычага для открытия ЗПУ;
- рычаг зафиксирован к ручке чекой с кольцом и пломбой для исключения случайного срабатывания.

Технические характеристики ОП-8:

Масса заряда, ------- 8 ± 0,4 кг.

Рабочее давление, ------1,4 – 1,6 ± 0,2 МПа

Длина выброса струи порошка, не менее ------ 4-х метров

Продолжительность подачи ОТВ (порошка), не менее ------ 15 сек.

Масса, не более ------ 11,6 кг.

Условия эксплуатации, от минус 40 до +50 C^0

Правила пользования ОП-8:

1. Убедиться, что огнетушитель заряжен (посмотреть на датчик давления манометра). Стрелка манометра должна находиться в зелёном секторе, что соответствует давлению Р - 1,4

МПа. Стрелка может находиться в жёлтом секторе, что соответствует большему но допустимому давлению 1,6 МПа). При нахождении стрелки в красном секторе указывает на то, что в огнетушителе не достаточно давления и его применять нельзя.

2. Поднести ОП-8 к очагу горения не ближе чем на 1 - 1,5 метра, в том числе и к электрооборудованию, находящемуся под напряжением до 1000В.

3. Выдернуть за кольцо чеку с пломбой.

4. Направить шланг с распыляющей насадкой на очаг пожара.

5. Нажать рычаг вниз для открытия клапана и направить в очаг струю порошка.

6. Тушение огня производить всегда с наветренной стороны.

7. Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении до полной ликвидации возгорания.

8. При тушении розлива ГЖ, ЛВЖ тушение производить круговым движением от периметра к центру.

9. При тушении твёрдых горючих материалов (шкаф, деревянная стена, дверь) тушение производить сверху вниз маятниковыми движениями.

10. Наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.

11. После применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.

12. Использованный огнетушитель необходимо сдать заместителю директора по БОП, ответственному за пожарную безопасность для последующей перезарядки, о чем сделать запись в Журнале учёта проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

22.1. Огнетушители, размещенные в учебных кабинетах, лаборантских, кабинетах технологии, коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации обучающихся и работников при возникновении пожара. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на полу в специальных подставках или на стене на высоте не более 1,5 метра.

22.2. Огнетушители, находящиеся в здании колледжа, должны находиться в постоянном, исправном и рабочем состоянии.

22.3. **Запрещается** использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией пожара, загорания.

22.4. **Запрещается** перемещение огнетушителей с мест постоянного их размещения.

22.5. На каждый огнетушитель, установленный в колледже, должен быть заведён эксплуатационный паспорт и присвоен порядковый номер, который должен наноситься на корпус огнетушителя и совпадать с номером в паспорте.

22.6. Запускающее - запорно-пусковое устройство (ЗПУ) огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой - рычаг зафиксирован к ручке чекой с пломбой для исключения случайного срабатывания.

22.7. Правила безопасности при применении ОП-8:

- использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, запорно-пусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов;

- при тушении возгорания располагать корпус огнетушителя, в том числе распылительную насадку шланга огнетушителя на расстоянии **менее 1 м** от электрооборудования, находящегося под напряжением;
- при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.
- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;
- в случае применения порошкового огнетушителя ОП-8 в закрытом и малом по объему пространстве, кабинете, помещении необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. Кроме того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового облака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону тушащего;
- рекомендуется производить тушение пожара при помощи порошкового огнетушителя с применением средств защиты органов дыхания, кожи и зрения человека;
- **во время тушения очага горения корпус огнетушителя ОП-8 необходимо держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного выхода огнетушащего заряда порошка, а в первую очередь выйдет закаченный воздух;**
- использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

23. Порядок использования пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода и меры безопасности при работе с ним.

23.1. Пожарный кран **(ПК)** внутреннего противопожарного водопровода **(ВПВ)** в школе предназначен для тушения загораний различных горючих предметов, материалов (дерева, ДСП, ДВП, текстиля, бумаги и др.), кроме электроустановок, электроустановочных изделий, компьютерной аппаратуры, находящейся под напряжением.

23.2. Пожарные рукава должны быть присоединены к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

23.3. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом должно быть обеспечено открывание дверок шкафов не менее чем на 90 градусов.

23.4. При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором, электроустановочным изделием или компьютером.

23.5. Для приведения в действие пожарного крана (ПК) необходимо:

• сорвать пломбу с дверки пожарного шкафа и достать ключ из места хранения на дверце пожарного шкафа. Открыть дверку пожарного шкафа;

• извлечь из пожарного шкафа пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом и растянуть (размотать) его в сторону очага горящего объекта или зоны горения;

• включить кнопку пуска, расположенную у шкафа ПК;

• поворотом маховика открыть клапан пожарного крана и пустить воду, направить струю воды на очаг горения и приступить к ликвидации пожара;

23.6. При использовании пожарного рукава ПК для тушения очага горения рекомендуется действовать двум работникам. В то время как один работник производит разматывание пожарного рукава, направляет пожарный ствол на очаг горения, второй работник в это время производит открытие клапана пожарного крана и пуск воды, далее помогает первому работнику в тушении пожара поддерживая пожарный рукав.

23.7. **Запрещается** использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением пожаров, загораний, проведением хозяйственных работ по мытью дорог, площадей, поливом деревьев, растений.

23.8. Директор колледжа, лицо назначенное в соответствии с приказом, ответственное за систему противопожарного водопровода, в соответствии пункта 52 ППР в РФ, обязаны обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств.

23.9. Запрещается перевод ВПВ и ПК с автоматического-дистанционного пуска на ручной т.е., отключать и содержать в закрытом состоянии электроприводную задвижку на вводном трубопроводе, в том числе отключать кнопки пуска, установленные у ПК.

Инструкцию разработал:

заместитель директора по безопасности образовательного процесса ГБПОУ СГКСТД

_____ Г.Н. Климова